

# 根室地域における災害時の円滑な燃料供給体制 「根室モデル」の構築について

## ～全国初となる複数の自治体と石油販売業者が連携した推進体制の整備～

2020年2月18日

根室地域における災害時の円滑な燃料供給体制推進会議

### 【構成機関】

根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町  
釧路地方石油業協同組合所属の根室管内各支部  
(根室支部、中標津支部、別海支部、標津支部)

### 【オブザーバー】

北海道根室振興局

### 【事務局】

経済産業省北海道経済産業局資源・燃料課

# 1. 背景

- 北海道胆振東部地震を踏まえて、災害対応における課題整理と改善方策を検討

## <ブラックアウトの発生>

- 2018年9月6日に北海道胆振東部地震が発生。道内全域がブラックアウト。
- 病院等の重要施設では非常用発電機の燃料がひっ迫するなどの事態。
- さらに、一部地域のガソリンスタンドには長い車列が発生。

## <厳冬期における二次被害の懸念>

- 暖房用燃料の灯油依存度が高い。
- 広大な土地に生活圏が分散されており、燃料輸送に時間を要する。
- 暴風雪や積雪により渋滞や通行止めが発生。  
⇒厳冬期においては、人命等に影響を与える二次被害の懸念

## <災害時における円滑な燃料供給体制実現に向けた検討>


- 北海道経済産業局では、ブラックアウト発生時に、燃料供給において様々な問題が生じたことに加え、厳冬期災害における被害拡大リスクを想定し、関係機関が一堂に会して「災害時における円滑な燃料供給体制実現に向けた検討会」を2018年度に全3回開催。
- 燃料供給に係る各関係機関が災害への強靭化を図るとともに、連携した供給体制の確立が重要と結論。

## 2. 現在の重要施設(※)への災害時燃料供給体制とその課題

○災害時、自力での燃料調達が困難な場合には、道や国に燃料供給要請を行う。

○しかし、広大かつ生活圏が分散する北海道において、地域単位での燃料供給体制が必要。

### 重要施設に対する燃料供給の流れ

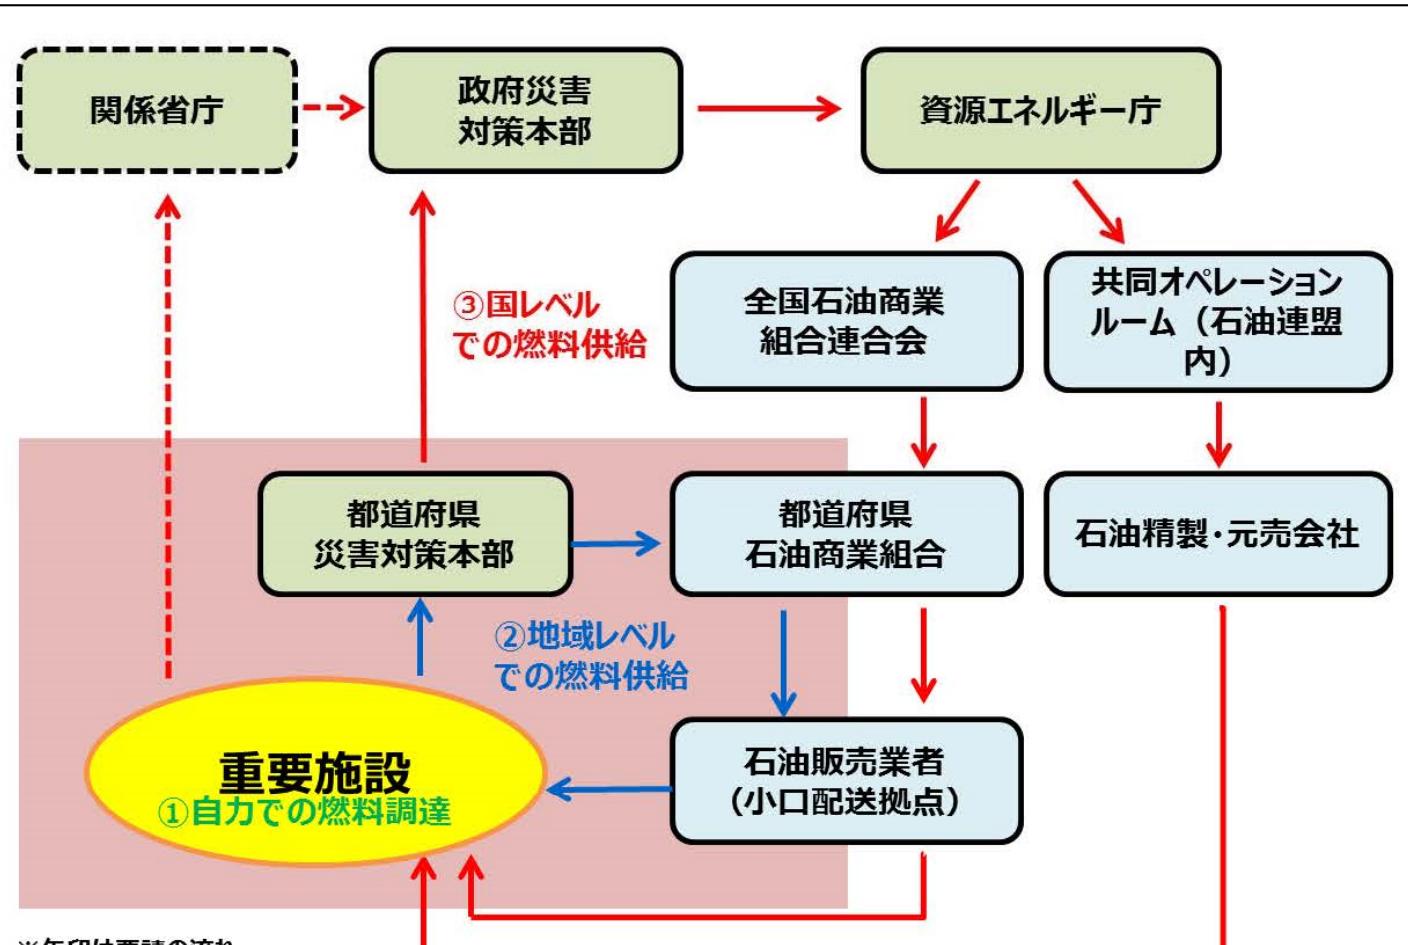

(出典：災害時燃料供給の円滑化のための手引き（経済産業省）)

### ブラックアウトの経験から明らかになった 燃料供給の課題

○締結している災害時協定先の連絡先がわからない。  
<燃料要請先の確認が不十分>

○燃料供給協定先への要請集中による供給遅延。  
<全道域からの要請対応に限界>

○複数の石油販売業者へ要請した結果、配送中に  
キャンセルが発生するなど、燃料供給体制が混乱。  
<地域の燃料供給体制が未整備>

### 留意事項

- ①～③により燃料供給が行われる場合であっても、道路網の復旧状況や輸送手段の確保状況等により、配送に時間を要する可能性がある。
- 燃料が届くまでの間、各重要施設や自ら備蓄しておいた燃料を活用し、業務継続を行う必要がある。（備蓄は3日以上を推奨）


※「重要施設」とは、災害拠点病院、災害対策本部となる官公庁舎、防災関連施設、部隊の救助活動拠点その他の被災地方公共団体が災害応急対策の実施のために不可欠と判断する施設。

### 3. 根室モデル～地域単位での災害時における円滑な燃料供給体制の構築～


○根室管内(根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町)の自治体と石油販売業者が連携し、地域内の重要施設(※)に対する災害時の円滑な燃料供給体制「根室モデル」を全国に先駆けて構築。

○地域に密着した石油販売業者が、災害など非常時における円滑な燃料供給を担う。

#### 【根室モデル導入後における重要施設に対する燃料供給の流れ】

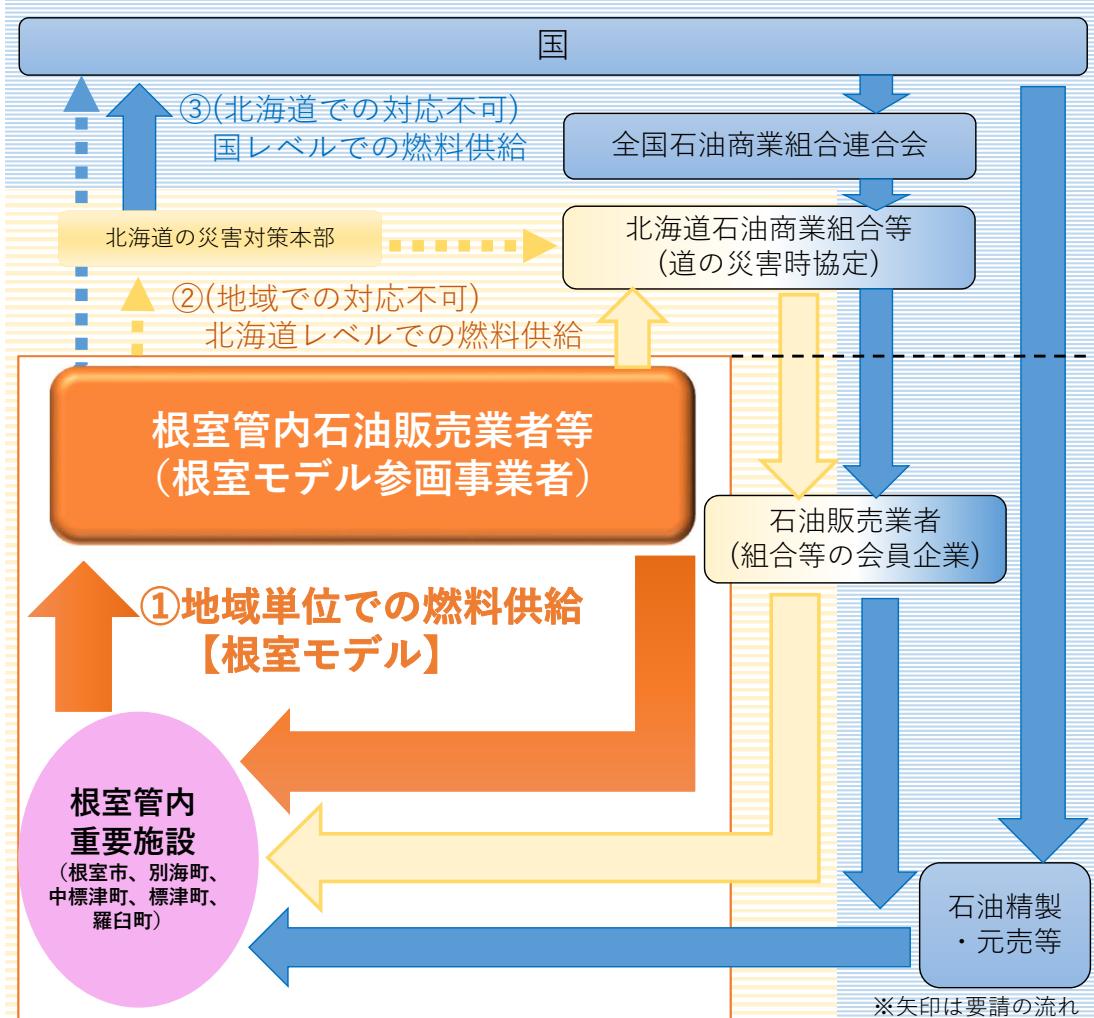

#### 【根室モデルの位置づけ】

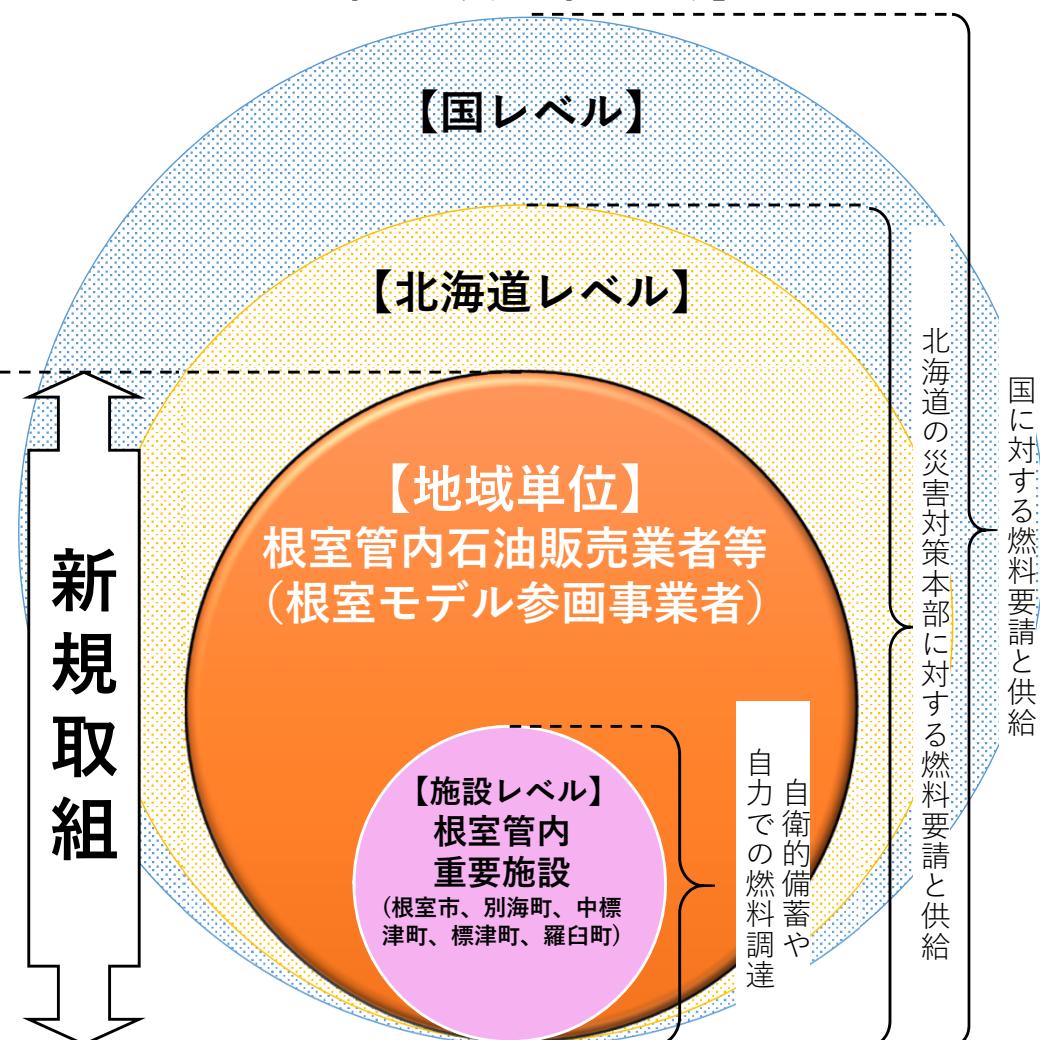

※根室モデルにおける「重要施設」とは、従来の重要施設(災害拠点病院・庁舎・避難所等)のほか、小規模の上下水道や民間の医療・福祉施設、へき地の小規模避難所など、自治体が地域経済の維持や復旧・復興に必要と考えらえる施設も含める。

## 4. 根室モデルの概要

- 地域における重要施設と石油販売業者の燃料供給に関する情報（住所や連絡先、油種、タンク容量、非常用発電機の有無、エネルギー設備の連続稼働時間等）を共有。
- 施設ごとに、災害時の燃料供給要請を行う際の連絡先を整備。

### 【根室モデルの運用イメージ】

参画自治体：根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

連携調整

根室モデル  
推進会議の  
開催

#### ①燃料供給の要請

(燃料の在庫量と燃料枯渇時期を連絡)

#### 根室管内 重要施設

庁舎・避難所  
医療施設  
介護・福祉施設  
上下水道  
消防施設  
教育施設  
等

平時から、住所や連絡先、油種、タンク容量、非常用発電機の有無、エネルギー設備の連続稼働時間等を共有

#### 根室モデル 参画事業者

【参画団体】  
釧路石油業協同組合所属  
根室支部  
別海支部  
中標津支部  
標津支部(羅臼地域含む)

#### ②石油販売業者が連携して燃料を供給

## 5. 期待される効果

- 北海道胆振東部地震の際に顕在化した課題を、地域の自治体と石油販売業者が連携することで克服。
- 輸送時間が増大する厳冬期の効率的なルート構築や参画機関におけるBCPの策定・改善も期待。

### 災害を踏まえた課題

- 締結している災害時協定先の連絡先がわからない。
- 燃料供給協定先への要請集中による供給遅延。
- 複数の石油販売業者へ要請した結果、配送中にキャンセルが発生するなど、燃料供給体制が混乱。

### 根室モデル

- ・重要施設の情報(住所や連絡先、油種、タンク容量、非常用発電機の有無、エネルギー設備の連続稼働時間等)を共有  
*<地域内の重要施設を見る化>*
- ・石油販売業者の情報(連絡先・ローリー台数、油種別の燃料備蓄量、非常用発電機の有無等)を共有  
*<地域内の供給力を見る化>*
- ・重要施設ごとに窓口事業者を設定し、非常時には責任を持って重要施設へ燃料を供給  
窓口事業者が対応できない場合は、参画団体がバックアップ。  
*<燃料要請窓口の整備>*

### 期待される直接的な効果

事前の情報共有を通じて、要請時の連絡先を明確にするとともに、要請時の情報量を削減することで、情報の錯綜や供給遅延を回避。

施設ごとに燃料要請窓口を整備することで、多重要請を回避するとともに、参画団体がバックアップすることで災害時においても円滑な燃料供給を実現。

### 期待される間接的な効果

石油販売業者は、災害時における要請先が想定できることで、厳冬期でも効率的な輸送ルートの構築が可能。

自治体や石油販売業者は、地域における重要施設・優先度と石油製品の供給力が把握でき、BCPの策定・改善が可能。

## 6. 根室モデル参画機関における今後の取組

○より実効性のある体制としていくためには、自治体と石油販売業者双方においては、以下のような取組を平時から継続的に実施することが重要。

○根室モデル推進会議の運営

○燃料供給に必要な連絡先や設備情報などの定期的な更新

○災害を想定した訓練の実施

○参画事業者の拡大

○SSや重要施設への燃料タンクや非常用発電機の設置検討

○停電時でも事業継続が可能なSSなどの生活関連施設の情報発信




# 【參考資料】

# 【参考1】根室地域で取り組む意義①～地震リスクが道内最大～

○北海道最東部の「根室地域」は、震度6弱以上の発生確率が北海道内で最も高く、全国でも4番目に高い。さらに発生確率が近年上昇。

日本における今後30年以内に震度6弱以上の地震発生確率マップ

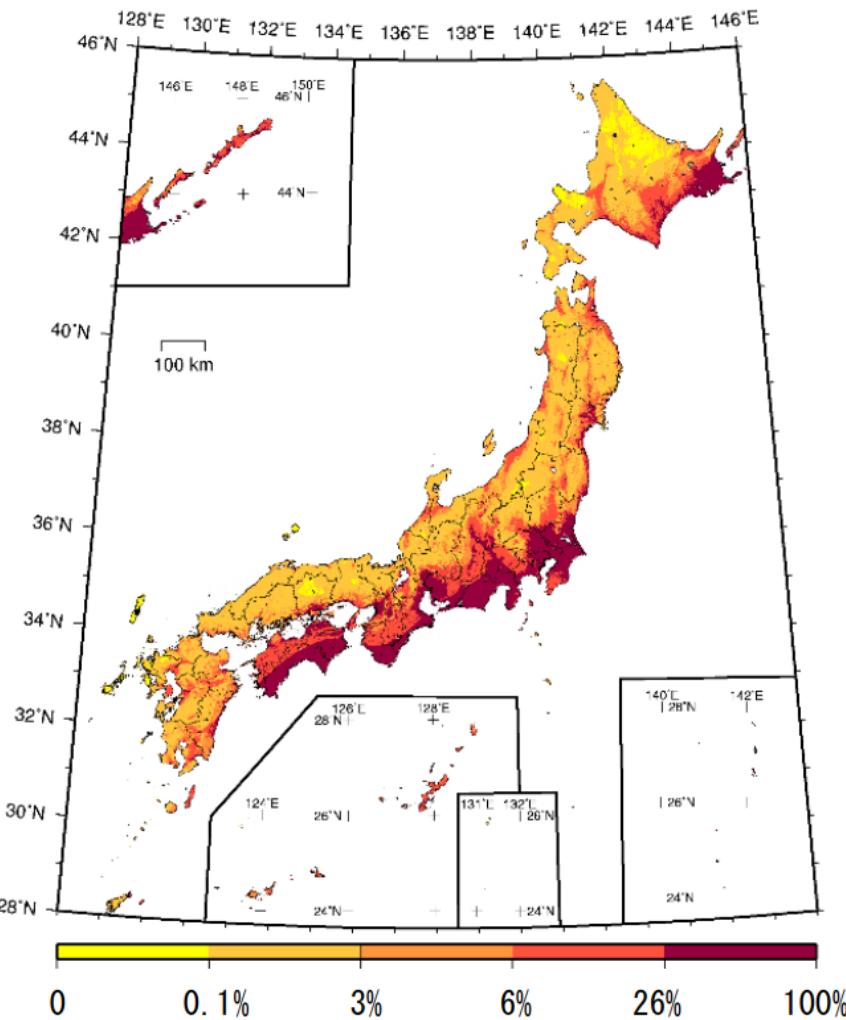

都道府県庁所在地（北海道は振興局所在地）における今後30年以内に震度6弱以上の地震発生確率（全国61地点）

| 地点         | 震度6弱の30年超過確率 |        | 地点            | 震度6弱の30年超過確率 |        |
|------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|
|            | 2017年版       | 2018年版 |               | 2017年版       | 2018年版 |
| 1 千葉市      | 85%          | 85%    | 31 福井市        | 13%          | 13%    |
| 2 横浜市      | 81%          | 82%    | 32 京都市        | 13%          | 13%    |
| 3 水戸市      | 81%          | 81%    | 33 大津市        | 11%          | 11%    |
| 4 根室(根室市)  | 63%          | 78%    | 34 空知(岩見沢市)   | 6.2%         | 10%    |
| 5 高知市      | 74%          | 75%    | 35 胆振(室蘭市)    | 5.0%         | 8.5%   |
| 6 徳島市      | 72%          | 73%    | 36 福岡市        | 8.2%         | 8.2%   |
| 7 日高(浦河町)  | 65%          | 70%    | 37 佐賀市        | 8.2%         | 8.2%   |
| 8 静岡市      | 69%          | 70%    | 38 秋田市        | 8.0%         | 8.1%   |
| 9 釧路(釧路市)  | 47%          | 69%    | 39 熊本市        | 7.6%         | 7.7%   |
| 10 津市      | 63%          | 64%    | 40 前橋市        | 7.0%         | 7.2%   |
| 11 高松市     | 62%          | 63%    | 41 福島市        | 6.7%         | 7.1%   |
| 12 奈良市     | 61%          | 61%    | 42 金沢市        | 6.5%         | 6.5%   |
| 13 和歌山市    | 58%          | 58%    | 43 仙台市        | 5.8%         | 6.1%   |
| 14 さいたま市   | 55%          | 55%    | 44 山口市        | 5.9%         | 5.9%   |
| 15 大阪市     | 56%          | 55%    | 45 青森市        | 5.2%         | 5.7%   |
| 16 大分市     | 56%          | 54%    | 46 長野市        | 5.7%         | 5.7%   |
| 17 甲府市     | 49%          | 50%    | 47 鳥取市        | 5.6%         | 5.6%   |
| 18 東京都庁    | 47%          | 48%    | 48 富山市        | 5.2%         | 5.2%   |
| 19 名古屋市    | 46%          | 46%    | 49 後志(俱知安町)   | 3.6%         | 5.1%   |
| 20 松山市     | 44%          | 45%    | 50 盛岡市        | 4.3%         | 4.6%   |
| 21 神戸市     | 45%          | 44%    | 51 山形市        | 3.6%         | 3.8%   |
| 22 宮崎市     | 44%          | 44%    | 52 オホーツク(網走市) | 1.3%         | 3.7%   |
| 23 岡山市     | 42%          | 42%    | 53 松江市        | 3.7%         | 3.7%   |
| 24 岐阜市     | 27%          | 27%    | 54 長崎市        | 2.6%         | 2.6%   |
| 25 広島市     | 23%          | 23%    | 55 留萌(留萌市)    | 1.7%         | 1.8%   |
| 26 十勝(帯広市) | 13%          | 22%    | 56 札幌市        | 0.92%        | 1.6%   |
| 27 那覇市     | 20%          | 20%    | 57 石狩(札幌市)    | 0.93%        | 1.6%   |
| 28 鹿児島市    | 18%          | 18%    | 58 渡島(函館市)    | 1.1%         | 1.5%   |
| 29 宇都宮市    | 13%          | 14%    | 59 檜山(江差町)    | 1.1%         | 1.1%   |
| 30 新潟市     | 13%          | 13%    | 60 宗谷(稚内市)    | 1.1%         | 1.1%   |
| 61 上川(旭川市) |              |        |               | 0.38%        | 0.55%  |

(出典) 地震調査研究推進本部地震調査委員会HP（全国地震動予測地図2018年版（2019年1月修正版））を基に一部加工

## 【参考2】根室地域で取り組む意義②～燃料の輸送経路が少なく、距離が長い～

○根室地域への燃料輸送経路は限られており、特に根室市への輸送経路は限定的。

○災害時、地域内で可能な限り燃料を供給できるようになることが喫緊の課題。

○特に、根室地域の自治体と石油販売業者の双方が、同じ問題意識を持っている。



国道44で根室市街にアクセスするには300m超の温根沼大橋を渡る必要。



国道44が不通の際、根室市街へのアクセスは道道142のみ。

# 【参考3】室地域における重要施設のタンク容量と事業者の供給力

○根室地域においては需要を超える供給力があり、円滑な燃料供給が可能。

## 【需要側】根室地域 1市4町の重要施設数、世帯数、乗用車保有台数

|      | 重要施設数<br>(施設) | 重要施設における燃料タンク容量 (K L) |    |     |      | 【参考】<br>世帯数<br>(世帯) | 【参考】<br>乗用車保有台数<br>(台) |
|------|---------------|-----------------------|----|-----|------|---------------------|------------------------|
|      |               | 灯油                    | 軽油 | 重油  | ガソリン |                     |                        |
| 根室市  | 20            | 11                    | 4  | 76  | 0    | 12, 666             | 16, 045                |
| 別海町  | 38            | 17                    | 9  | 41  |      | 6, 689              | 11, 199                |
| 中標津町 | 31            | 70                    | 2  | 148 | 0    | 11, 201             | 16, 617                |
| 標津町  | 7             | 1                     | 0  | 32  |      | 2, 401              | 3, 728                 |
| 羅臼町  | 4             | 1                     | 0  | 7   |      | 2, 101              | 3, 300                 |
| 合計   | 99            | 100                   | 14 | 304 | 0    | 35, 058             | 50, 889                |

## 【供給側】根室モデルへの参画事業者が保有するタンクローリー、燃料別タンク容量、拠点数

|      | タンクローリー<br>(台) | 灯油<br>(K L) | 軽油<br>(K L) | 重油<br>(K L) | ガソリン<br>(レギュラー)<br>(K L) | 拠点数<br>(SS,配達拠点) | うち、停電時に<br>機能する拠点数<br>(設置予定含む) |
|------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| 根室市  | 32             | 2, 151      | 537         | 1, 099      | 216                      | 20               | 11                             |
| 別海町  | 21             | 175         | 140         | 20          | 123                      | 12               | 9                              |
| 中標津町 | 12             | 259         | 179         | 60          | 134                      | 15               | 7                              |
| 標津町  | 12             | 175         | 151         | 95          | 70                       | 9                | 7                              |
| 羅臼町  | 10             | 170         | 145         | 120         | 69                       | 6                | 5                              |
| 合計   | 87             | 2, 930      | 1, 152      | 1, 394      | 612                      | 62               | 39                             |

域内全ての世帯に対して  
約80Lの供給が可能

域内に外数でハイオクガソリン  
タンクが約250K L存在


ブラックアウトを想定しても  
6割超の拠点で燃料供給が可能

(出典元)

- ・根室モデルへの参画機関に対する調査結果（北海道経済産業局調べ）なお、端数処理をしているため、各項目の集計と合計欄は一致しない場合がある。
- ・重要施設数、タンクローリー台数、タンク容量、拠点数は、当局調べ。世帯数は、北海道（平成31年住民基本台帳人口・世帯数（平成31年1月1日現在））。
- ・乗用車保有台数は、北海道運輸局（市町村別保有車両数（平成30年3月31日現在））を基に、普通・小型・軽の合計。

## 【参考4】根室モデルにおける重要施設の概略図

- 中心部から離れた場所にも重要施設が存在。
- 医療はA重油、会館は灯油、上下水道は軽油のタンクが多く、業種によって油種に差がある。

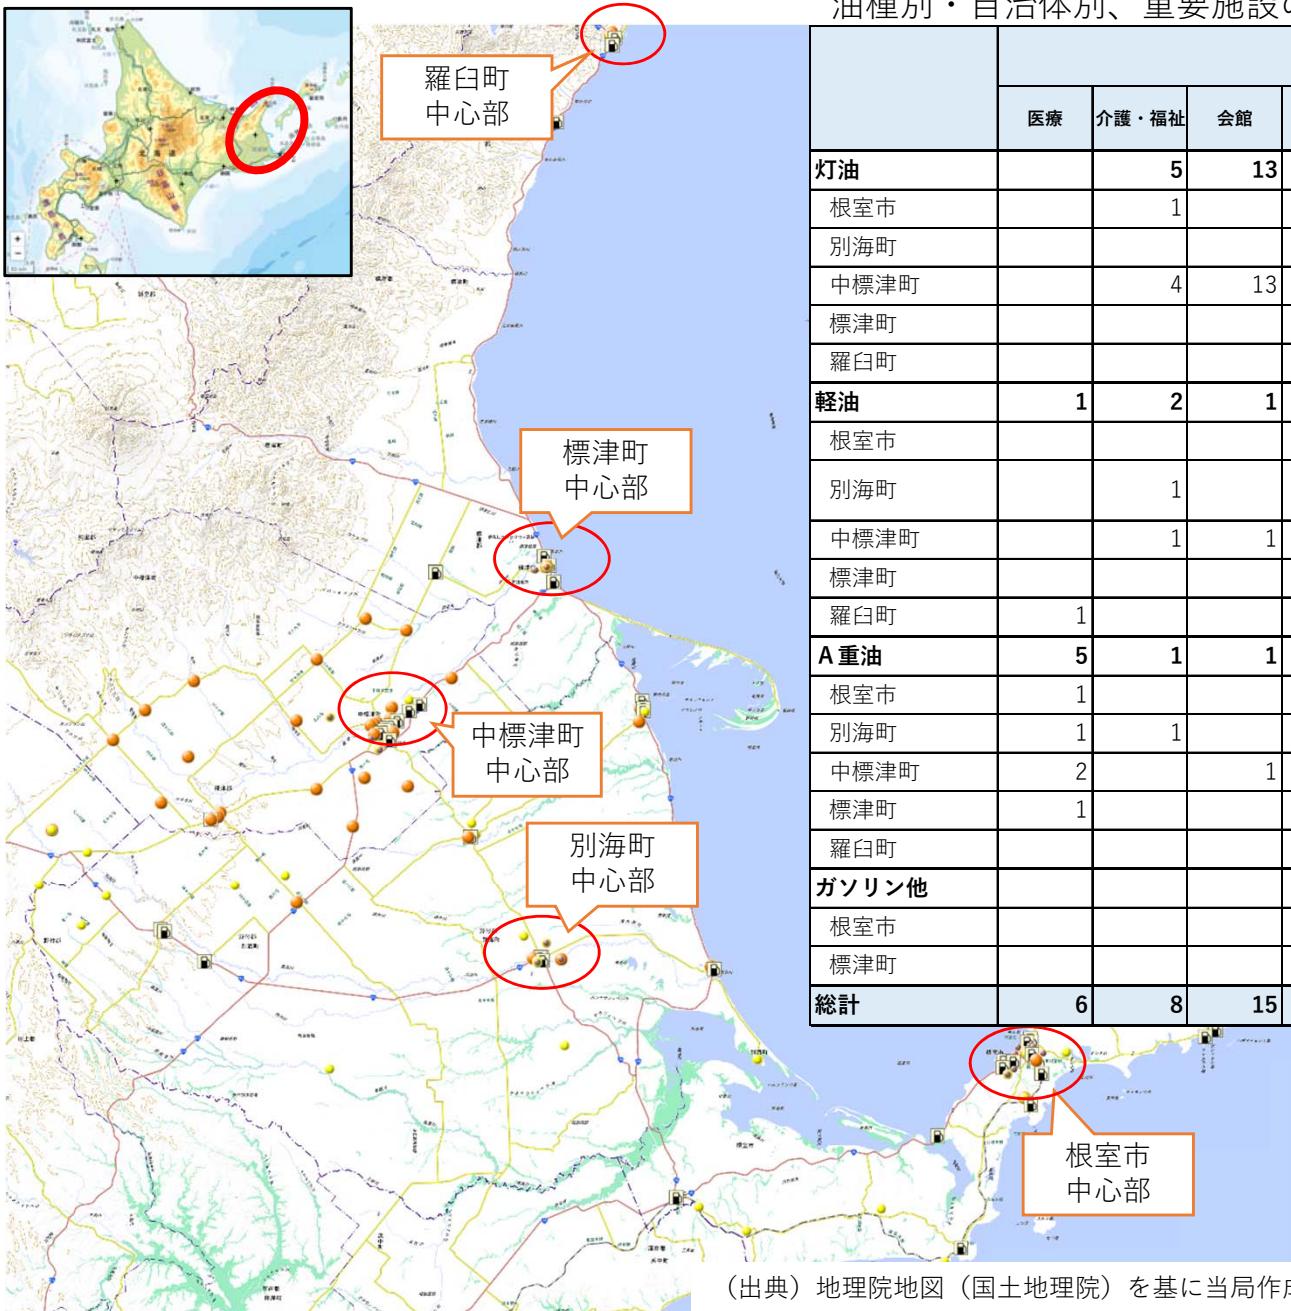

油種別・自治体別、重要施設の業種と燃料タンク数量

|       | 公立 |       |    |    |    |      |      |    | 公立集計 | 私立    |    | 私立集計 | 総計  |    |
|-------|----|-------|----|----|----|------|------|----|------|-------|----|------|-----|----|
|       | 医療 | 介護・福祉 | 会館 | 教育 | 行政 | 避難所等 | 上下水道 | 消防 |      | 介護・福祉 | 漁協 |      |     |    |
| 灯油    |    | 5     | 13 | 7  | 3  | 3    | 3    | 8  | 42   | 1     |    | 1    | 43  |    |
| 根室市   |    | 1     |    |    |    |      |      |    | 1    | 2     | 1  |      | 1   |    |
| 別海町   |    |       |    |    | 1  |      | 3    | 7  | 11   |       |    |      | 11  |    |
| 中標津町  | 4  | 13    | 6  |    |    | 3    |      |    | 26   |       |    |      | 26  |    |
| 標津町   |    |       |    |    |    | 1    |      |    |      | 1     |    |      | 1   |    |
| 羅臼町   |    |       |    | 1  | 1  |      |      |    | 2    |       |    |      | 2   |    |
| 軽油    | 1  | 2     | 1  |    |    | 3    |      | 27 | 1    | 35    | 4  | 1    | 5   | 40 |
| 根室市   |    |       |    |    |    | 1    |      | 9  | 1    | 11    | 2  |      | 2   | 13 |
| 別海町   |    | 1     |    |    |    | 1    |      | 16 |      | 18    | 2  |      | 2   | 20 |
| 中標津町  |    | 1     | 1  |    |    |      |      | 2  |      | 4     |    |      |     | 4  |
| 標津町   |    |       |    |    |    | 1    |      |    |      | 1     |    |      |     | 1  |
| 羅臼町   | 1  |       |    |    |    |      |      |    |      | 1     |    | 1    | 1   | 2  |
| A重油   | 5  | 1     | 1  | 1  | 5  |      |      | 5  | 2    | 20    | 6  | 1    | 7   | 27 |
| 根室市   | 1  |       |    |    |    | 1    |      | 3  |      | 5     | 3  |      | 3   | 8  |
| 別海町   | 1  | 1     |    |    |    | 1    |      | 1  | 2    | 6     | 1  |      | 1   | 7  |
| 中標津町  | 2  |       | 1  | 1  | 2  |      |      | 1  |      | 7     |    |      |     | 7  |
| 標津町   | 1  |       |    |    |    | 1    |      |    |      | 2     | 2  |      | 2   | 4  |
| 羅臼町   |    |       |    |    |    |      |      |    |      |       | 1  | 1    | 1   | 1  |
| ガソリン他 |    |       |    |    |    |      | 1    |    |      | 1     | 2  |      | 2   | 2  |
| 根室市   |    |       |    |    |    |      |      |    |      | 2     |    |      | 2   | 1  |
| 標津町   |    |       |    |    |    |      | 1    |    |      | 1     |    |      |     | 1  |
| 総計    | 6  | 8     | 15 | 8  | 11 | 4    | 35   | 11 | 98   | 13    | 2  | 15   | 113 |    |

### <留意事項>

根室モデルにおける「重要施設」とは、従来の重要施設（災害拠点病院・庁舎・避難所等）のほか、小規模の上下水道や民間の医療・福祉施設、へき地の小規模避難所など、自治体が地域経済の維持や復旧・復興に必要と考えらえる施設も含める。

## 【参考5】根室モデルにおける具体的な燃料供給要請のスキーム

- 住所や油種、タンク容量などの燃料供給に必要な情報は共有済みのため、燃料供給に必要な情報は現在の燃料在庫量と燃料枯渇時期のみ。燃料枯渇前に重要施設へ燃料を供給。
- 被災等により、窓口事業者が対応できない場合には参画団体がバックアップ。
- さらに、重要施設以外からの要請にも、可能な限り根室モデルにて対応。

